



DE BetriebsanleitungSeiten 1 bis 6
Original

Inhalt

1 Zu diesem Dokument

1.1 Funktion 1

1.2 Zielgruppe: autorisiertes Fachpersonal 1

1.3 Verwendete Symbolik 1

1.4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 1

1.5 Allgemeine Sicherheitshinweise 1

1.6 Warnung vor Fehlgebrauch 2

1.7 Haftungsausschluss..... 2

2 Produktbeschreibung

2.1 Typenschlüssel 2

2.2 Sonderausführungen 2

2.3 Bestimmung und Gebrauch 2

2.4 Technische Daten 2

2.5 Sicherheitsbetrachtung 2

3 Montage

3.1 Allgemeine Montagehinweise 3

3.2 Abmessungen 3

4 Elektrischer Anschluss

4.1 Allgemeine Hinweise zum elektrischen Anschluss 3

5 Wirkungsweise und Einstellungen

5.1 Wirkungsweise nach dem Einschalten der Betriebsspannung 3

6 Inbetriebnahme und Wartung

6.1 Funktionsprüfung 3

6.2 Wartung 3

7 Demontage und Entsorgung

7.1 Demontage 3

7.2 Entsorgung..... 3

8 Anhang

8.1 Anschlussbeispiele4

8.2 Integrierte System Diagnose (ISD)4

9 Konformitätserklärung

1. Zu diesem Dokument

1.1 Funktion

Die vorliegende Betriebsanleitung liefert die erforderlichen Informationen für die Montage, die Inbetriebnahme, den sicheren Betrieb sowie die Demontage der Sicherheitsauswertung. Die Betriebsanleitung ist stets in einem leserlichen Zustand und zugänglich aufzubewahren.

1.2 Zielgruppe: autorisiertes Fachpersonal

Sämtliche in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Handhabungen dürfen nur durch ausgebildetes und vom Anlagenbetreiber autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

Installieren und nehmen Sie das Gerät nur dann in Betrieb, wenn Sie die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und Sie mit den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.

Auswahl und Einbau der Geräte sowie ihre steuerungstechnische Einbindung sind an eine qualifizierte Kenntnis der einschlägigen Gesetze und normativen Anforderungen durch den Maschinenhersteller geknüpft.

1.3 Verwendete Symbolik

 **Information, Tipp, Hinweis:**
Dieses Symbol kennzeichnet hilfreiche Zusatzinformationen.

 **Vorsicht:** Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises können Störungen oder Fehlfunktionen die Folge sein.
Warnung: Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann ein Personenschaden und/oder ein Schaden an der Maschine die Folge sein.

1.4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Schmersal-Lieferprogramm ist nicht für den privaten Verbraucher bestimmt.

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine, die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen.

Die Sicherheitsauswertung darf ausschließlich entsprechend der folgenden Ausführungen oder für durch den Hersteller zugelassene Anwendungen eingesetzt werden. Detaillierte Angaben zum Einsatzbereich finden Sie im Kapitel „Produktbeschreibung“.

1.5 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung sowie landesspezifische Installations-, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

 Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte den Schmersal Katalogen bzw. dem Online-Katalog im Internet unter products.schmersal.com.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Restrisiken sind bei Beachtung der Hinweise zur Sicherheit sowie der Anweisungen bezüglich Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung nicht bekannt.

1.6 Warnung vor Fehlgebrauch

Bei nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder Manipulationen können durch den Einsatz der Sicherheitsauswertung Gefahren für Personen oder Schäden an Maschinen- bzw. Anlagenteilen nicht ausgeschlossen werden.

1.7 Haftungsausschluss

Für Schäden und Betriebsstörungen, die durch Montagefehler oder Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen, wird keine Haftung übernommen. Für Schäden, die aus der Verwendung von nicht durch den Hersteller freigegebenen Ersatz- oder Zubehörteilen resultieren, ist jede weitere Haftung des Herstellers ausgeschlossen.

Jegliche eigenmächtige Reparaturen, Umbauten und Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet und schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

2. Produktbeschreibung

2.1 Typenschlüssel

Diese Betriebsanleitung ist gültig für folgende Typen:

Table with 3 columns: Nr., Option, Beschreibung. Rows for AES 2152 and AES 2162.

Table with 3 columns: Nr., Option, Beschreibung. Rows for AES 2162.

Nur bei ordnungsgemäßer Ausführung der in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Umbauten bleibt die Sicherheitsfunktion und damit die Konformität zur Maschinenrichtlinie erhalten.

2.2 Sonderausführungen

Für Sonderausführungen, die nicht im Typenschlüssel unter 2.1 aufgeführt sind, gelten die vor- und nachgenannten Angaben sinngemäß, soweit diese mit der serienmäßigen Ausführung übereinstimmen.

2.3 Bestimmung und Gebrauch

Die Sicherheitsauswertungen, zum Einsatz in Sicherheitsstromkreisen, sind für den Einbau in Schaltschränken vorgesehen. Sie dienen der sicheren Auswertung der Signale von zwangsöffnenden Positionsschaltern für Sicherheitsfunktionen oder magnetischen Sicherheits-Sensoren an seitlich verschiebbaren, drehbaren und abnehmbaren Schutzeinrichtungen sowie NOT-HALT-Befehlsgeräten.

Aufbau

Die Sicherheitsauswertungen sind zweikanalig aufgebaut. Sie enthalten zwei Sicherheitsrelais mit überwachten zwangsgeführten Kontakten. Die in Reihe geschalteten Schließer-Kontakte der Relais bilden die Freigabepfade.

Das Gesamtkonzept der Steuerung, in welche die Sicherheitskomponente eingebunden wird, ist nach den relevanten Normen zu validieren.

2.4 Technische Daten

Table with 2 columns: Parameter, Value. Includes sections for Vorschriften, Startbedingungen, Überwachung der Eingänge, Ausgänge, Umgebungsbedingungen, and Verschmutzungsgrad.

2.5 Sicherheitsbetrachtung

Table with 2 columns: Parameter, Value. Includes Vorschriften, PL, Kategorie, SIL, B10D, B10D (nominale Last), and Gebrauchsdauer.

$$MTTF_D = \frac{B_{10D}}{0,1 \times n_{op}} \quad n_{op} = \frac{d_{op} \times h_{op} \times 3600 \text{ s/h}}{t_{cycle}}$$

n_{op} = durchschnittliche Anzahl der Anforderungen pro Jahr
 d_{op} = durchschnittliche Anzahl Betriebstage pro Jahr
 h_{op} = durchschnittliche Anzahl Betriebsstunden pro Tag
 t_{cycle} = durchschnittliche Anforderung der Sicherheitsfunktion in s
 (zum Beispiel 4x pro Stunde = 1 x pro 15 min. = 900 s)

3. Montage

3.1 Allgemeine Montagehinweise

Die Befestigung erfolgt via Schnellbefestigung für Normschienen gemäß EN 60715.

3.2 Abmessungen

Geräteabmessungen (H/B/T): 100 x 45 x 121 mm

4. Elektrischer Anschluss

4.1 Allgemeine Hinweise zum elektrischen Anschluss



Der elektrische Anschluss darf nur im spannungslosen Zustand und von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Absetzlänge x des Leiters: 8 mm



Anschlussbeispiele siehe Anhang.

5. Wirkungsweise und Einstellungen

AES 2355/2356 und AES 2555/2556

Überwachung von zwei Sicherheitsschaltern, die gleichzeitig durch eine Schutzeinrichtung betätigt werden (z. B. Schutztür, prinzipverschiedene Betätigungsart).

Überwachung von einem oder mehreren Schutzeinrichtungen in Reihen-Parallelschaltung ist mit nur einer Sicherheitsauswertung der Reihe AES 2355/2356 und AES 2555/2556 möglich. Die Anzahl der angeschlossenen Sicherheitsschalter wird begrenzt durch den Kontaktübergangs- und Leitungswiderstand. Dieser Gesamtwiderstand soll 300 Ω nicht überschreiten. Bei magnetischen Sicherheits-Sensoren mit LED reduziert sich die Helligkeit der LED mit zunehmender Anzahlöffneter Schutzeinrichtungen.

AES 2365/2366 und AES 2565/2566

Überwachung von Sicherheitsschaltern, die durch verschiedene Schutzeinrichtungen betätigt werden (z. B. zwei Schutztüren, die unabhängig voneinander geöffnet werden).

5.1 Wirkungsweise nach dem Einschalten der Betriebsspannung Ohne Anlauffestung AES 2355 / 2555 / 2365 / 2565

1. Die Funktion der Sicherheitsauswertung wird überprüft.
2. Ist die Schutzeinrichtung geschlossen, schließt der Freigabepfad der Sicherheitsauswertung. Die LED leuchtet grün.
3. Die Leitung und der angeschlossene Sicherheitsschalter werden erst beim Öffnen der Schutzeinrichtung überprüft.

Mit Anlauffestung AES 2356 / 2556 / 2366 / 2566

1. Die Funktion der Sicherheitsauswertung wird überprüft.
2. Die Schutzeinrichtung muss betätigt werden, um die Leitungen und den angeschlossenen Sicherheitsschalter zu überprüfen (Anlauffestung).
3. Wird die Schutzeinrichtung geschlossen, schließt der Freigabepfad der Sicherheitsauswertung. Die LED leuchtet grün.

Wird die Schutzeinrichtung geöffnet, öffnet sich der Freigabepfad der Sicherheitsauswertung. Die Maschine stoppt, und die LED blinkt gelb. Bei den Ausführungen AES 2555 / 2556 / 2565 / 2566 wird gleichzeitig der Öffnerkontakt 51/52 geschlossen. Dieser darf jedoch nicht in den Sicherheitskreis eingebunden werden.

Eingänge S1-S14/S22; S2-S14/S22

Sicherheitsschalter mit je einem Öffner- und einem Schließerkontakt an die Eingänge S1/S2 anschließen.

Rückführkreis X1/X2

An die Eingänge X1 und X2 den Rückführkreis der externen Schütze mit zwangsgeführten Kontakten und/oder einen Start-Taster anschließen oder die Eingänge X1 und X2 brücken.

Freigabeverzugszeit X7/X8

Durch Brücken der Anschlüsse X7/X8 kann die Freigabeverzugszeit (Zeit in der nach erstmaligem Schließen der Tür ein Pellen der Schalterkontakte oder auch der ganzen Tür ohne Fehlermeldung möglich ist) von 0,1 s auf 1 s verlängert werden. Die Freigabeverzugszeit ist gleichzeitig die min. Zeit, die zwischen Schließen der Tür und Einschalten der Relais abläuft.

Ausgänge

Freigabepfade 13-14, 23-24, 33-34, (43-44)
Schließerkontakte für Sicherheitsfunktionen

Zusatzkontakt 51-52

Öffnerkontakt für Meldezwecke

Zusatzausgänge Y1/Y2

Y1: Anzeige „Tür auf“
Y2: Anzeige „Fehler“

Die Zusatzausgänge Y1 und Y2 nicht in den Sicherheitskreis einbinden; sie dürfen nur für Meldezwecke benutzt werden.

6. Inbetriebnahme und Wartung

6.1 Funktionsprüfung

Die Sicherheitsauswertung ist hinsichtlich ihrer Sicherheitsfunktion zu testen. Hierbei ist vorab Folgendes zu gewährleisten:

1. fester Sitz der Sicherheitsauswertung
2. Unversehrtheit der Zuleitung

6.2 Wartung

Bei ordnungsgemäßer Installation und bestimmungsgemäßer Verwendung arbeitet die Sicherheitsauswertung wartungsfrei.

In regelmäßigen Abständen empfehlen wir eine Sicht- und Funktionsprüfung mit folgenden Schritten:

- Sicherheitsauswertung auf festen Sitz prüfen
- Zuleitung auf Beschädigung überprüfen

Beschädigte oder defekte Geräte sind auszutauschen.

7. Demontage und Entsorgung

7.1 Demontage

Die Sicherheitsauswertung ist nur in spannungslosem Zustand zu demontieren.

7.2 Entsorgung

Die Sicherheitsauswertung ist entsprechend der nationalen Vorschriften und Gesetze fachgerecht zu entsorgen.




8. Anhang

8.1 Anschlussbeispiele

Die abgebildeten Applikationsbeispiele sind Vorschläge, die den Anwender nicht davon entbinden, die Schaltung sorgfältig im Hinblick auf ihre jeweilige Eignung im individuellen Einzelfall zu überprüfen.
Darstellung bei geschlossenen Schutzeinrichtungen und im spannungslosen Zustand. Induktive Verbraucher (z.B. Schütze, Relais etc.) sind durch eine geeignete Beschaltung zu entstoren. Keine zusätzlichen Verbraucher an Klemmen S.. anschließen.


AES 2355 / 2356 / 2555 / 2556

Überwachung von Schutztüren mit magnetischen Sicherheits-Sensoren (BNS)
Kontakte 43/44 und 51/55 bei AES 2355 / 2356 nicht vorhanden

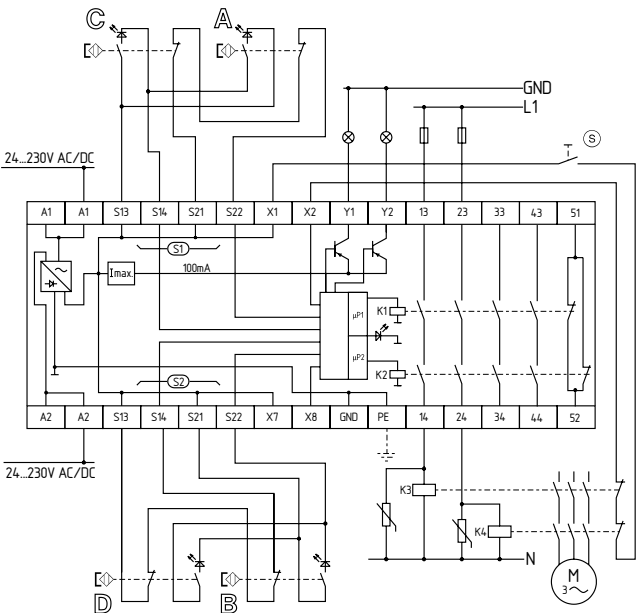


AES 2365 / 2365

Überwachung von zwei unabhängigen Schutztüren mit magnetischen Sicherheits-Sensoren (BNS)

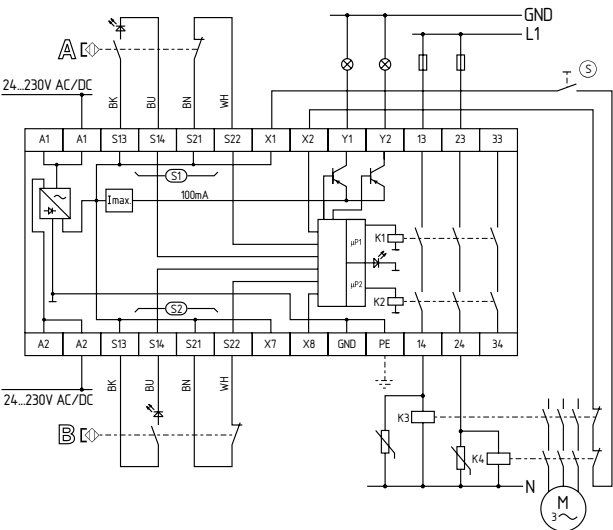

AES 2565 /2566

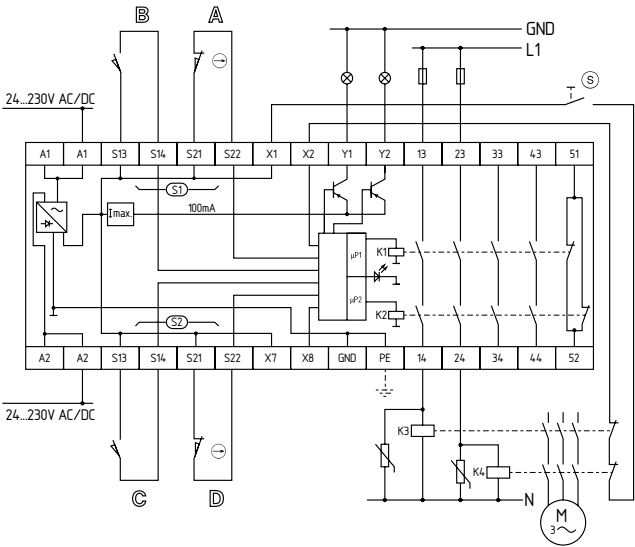

- Legende
- Zwangsöffnend
A - D Sicherheitsschalter
Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor
Start-Taster

8.2 Integrierte System Diagnose (ISD)

Die LED-Anzeige der Sicherheitsauswertungen zeigt verschiedene Schaltzustände und Fehler an. Die folgenden Tabellen erläutern die Schaltzustände.





Tabelle Schaltzustandsanzeige

Table with 2 columns: Diagnose LED, Systemzustand. Rows include: LED leuchtet grün (Freigabepfade geschlossen), LED blinkt gelb (0,5 Hz) (Freigabepfade geöffnet), LED blinkt gelb (2 Hz) (Schutzeinrichtung geschlossen, jedoch keine Freigabe; mögliche Ursache: Fehlbedienung...).

Die Sicherheitsauswertungen haben noch zwei weitere LED-Anzeigen. Die LED leuchtet gelb mit Anzeigenpausen. Die folgenden Tabellen erläutern die Schaltzustände.

Table with 2 columns: Anzeige (gelb) LED, Systemzustand. Rows include: 1 Puls (Schutzeinrichtung 1 geöffnet), 2 Pulse (Schutzeinrichtung 2 geöffnet).

Tabelle Fehleranzeige

Anzeige (orange) LED	Fehler	Ursache
1 Puls 	Eingänge S1	Defekte Zuleitung, defekter oder falsch montierter Schalter; Schalter über 5 s nur teilbetätigt*
2 Pulse 	Eingänge S2	siehe Fehler Eingänge S1
3 Pulse 	Eingänge S1 und S2	siehe Fehler Eingänge S1
4 Pulse 	Störsignale an den Eingängen (keine sichere Auswertung)	Zu hohe kapazitive oder induktive Einkoppelungen auf die Schalterleitungen oder der Zuleitung der Spannungsversorgung
5 Pulse 	Ein oder beide Relais nicht innerhalb einer Überwachungszeit angezogen	Zu geringe Betriebsspannung U_e ; Defektes Relais
6 Pulse 	Relais bei Betätigung des Schalters nicht abgefallen	verschweißter Relaiskontakt
7 Pulse 	Dynamische Überwachung beider Kanäle; (Cross-Monitoring) arbeitet nicht	Fehler in einem Kanal; Störung der internen Datenübertragung

* Teilbetätigung: Schalterstellung, in der nur ein Kontakt betätigt wurde.

Löschen der Fehlermeldung

Die Fehlermeldung wird gelöscht, wenn die Fehlerursache beseitigt ist und die AES alle Funktionen überprüfen konnte. Bei Fehler Schalter 1 oder Schalter 2 den jeweiligen Schalter betätigen (Schutzeinrichtung öffnen und wieder schließen). Bei allen anderen Fehlern müssen beide Schalter betätigt werden.

9. Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen übereinstimmen.

Einschlägige Richtlinien: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EMV-Richtlinie 2014/30/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU



Angewandte Normen: DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN ISO 13849-1:2016
DIN EN ISO 13849-2:2013



Die aktuell gültige Konformitätserklärung steht im Internet unter products.schmersal.com zum Download zur Verfügung.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Deutschland
Telefon: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com